


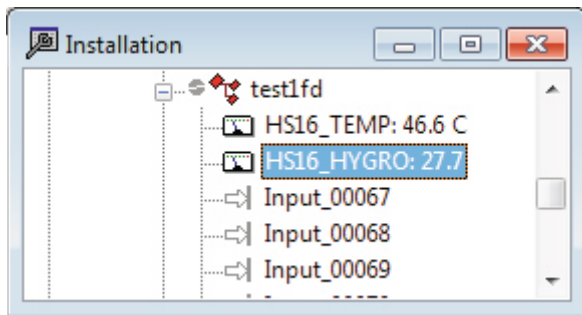

Vare nummer 2500.5127
Opsætning af HS 16
DBM 6000 software
 Monteret til 2500.5401 & 5403

Blandet indgang

Position : 1 OK

Navn : HS16_HYGRO Annuller

Type : 4/20 mA indgang

Enhed : C

Skalør : 0 / 100

☐ TIL når kontakten er åben

☐ Hændelse hvis detektering (ved Off-Line)

☐ Alarm hvis detektering (ved Off-Line)

Beskrivelse :

Blandet indgang

Position : 2 OK

Navn : HS16_TEMP Annuller

Type : 4/20 mA indgang

Enhed :

Skalør : 0 / 50

☐ TIL når kontakten er åben



☐ Hændelse hvis detektering (ved Off-Line)

☐ Alarm hvis detektering (ved Off-Line)



Beskrivelse :

1 / 2= Fugtighed
 3 / 4= Temperatur



Bemærk at zone 1 og 2 ikke skal have modstand monteret, zone 3-6 skal have en 150 ohm modstand.

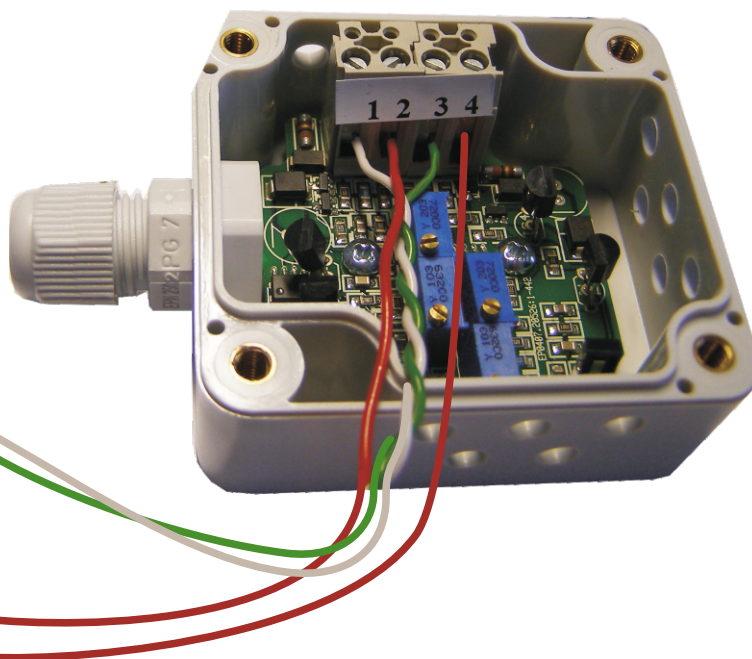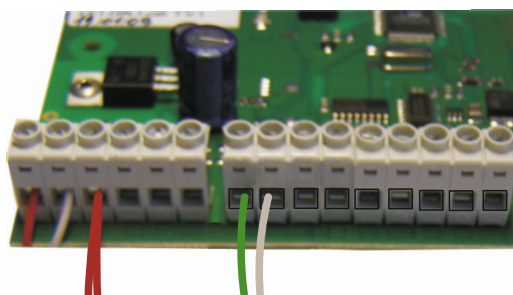

Z3= Fugtighed
Z4= Temperatur

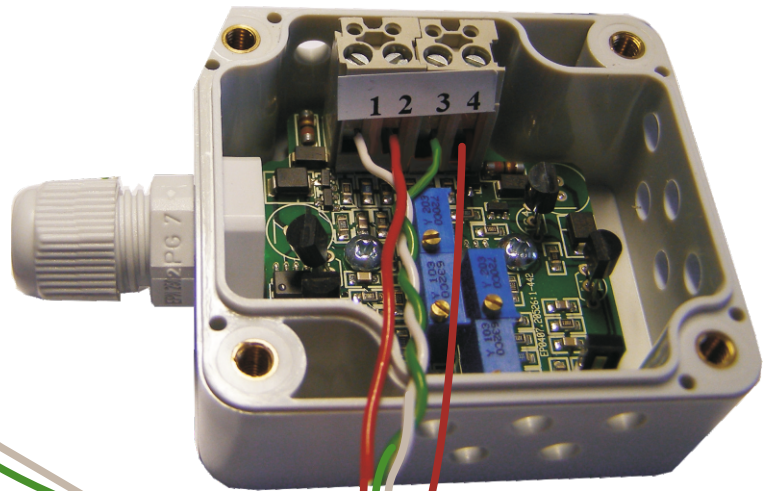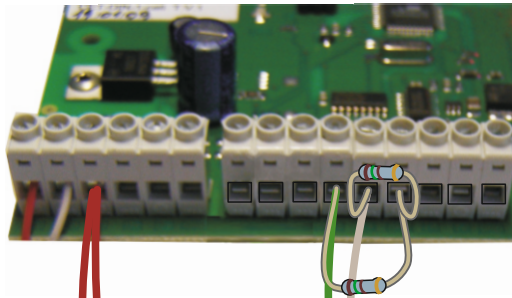

Z5= Fugtighed
Z6= Temperatur

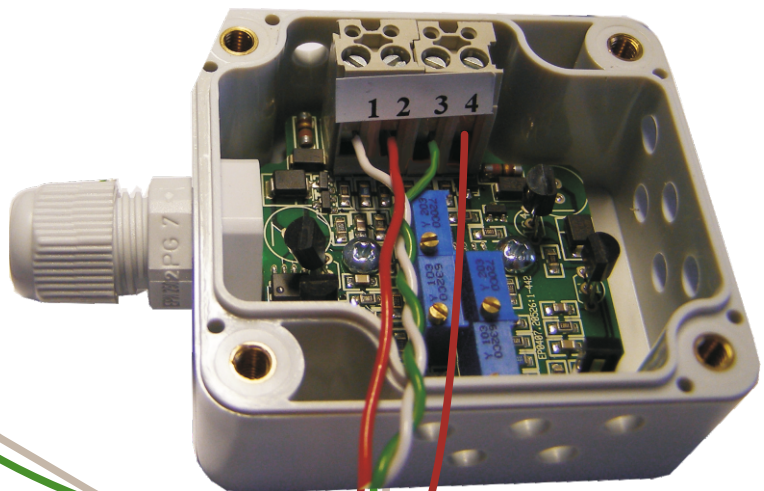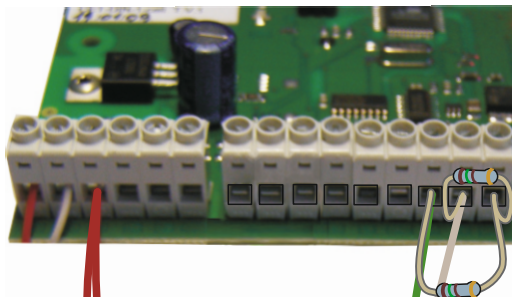

Vare nummer 2500.5127


Opsætning af HS 16

DBM 6000 software

Monteret til 2500.5405



Bemærk at zone 1 - 4 ikke skal have modstand monteret, zone 3-6 skal have en modstand.

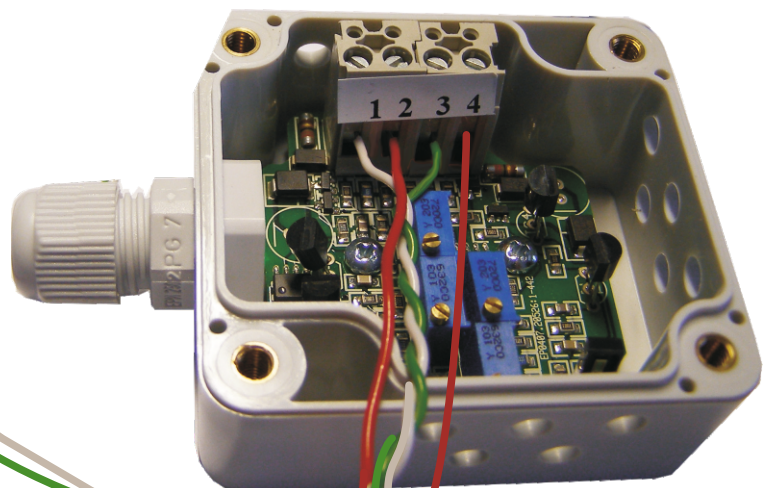


Vare nummer 2500.5127

Opsætning af HS 16

DBM 6000 software

Monteret til 2500.5405

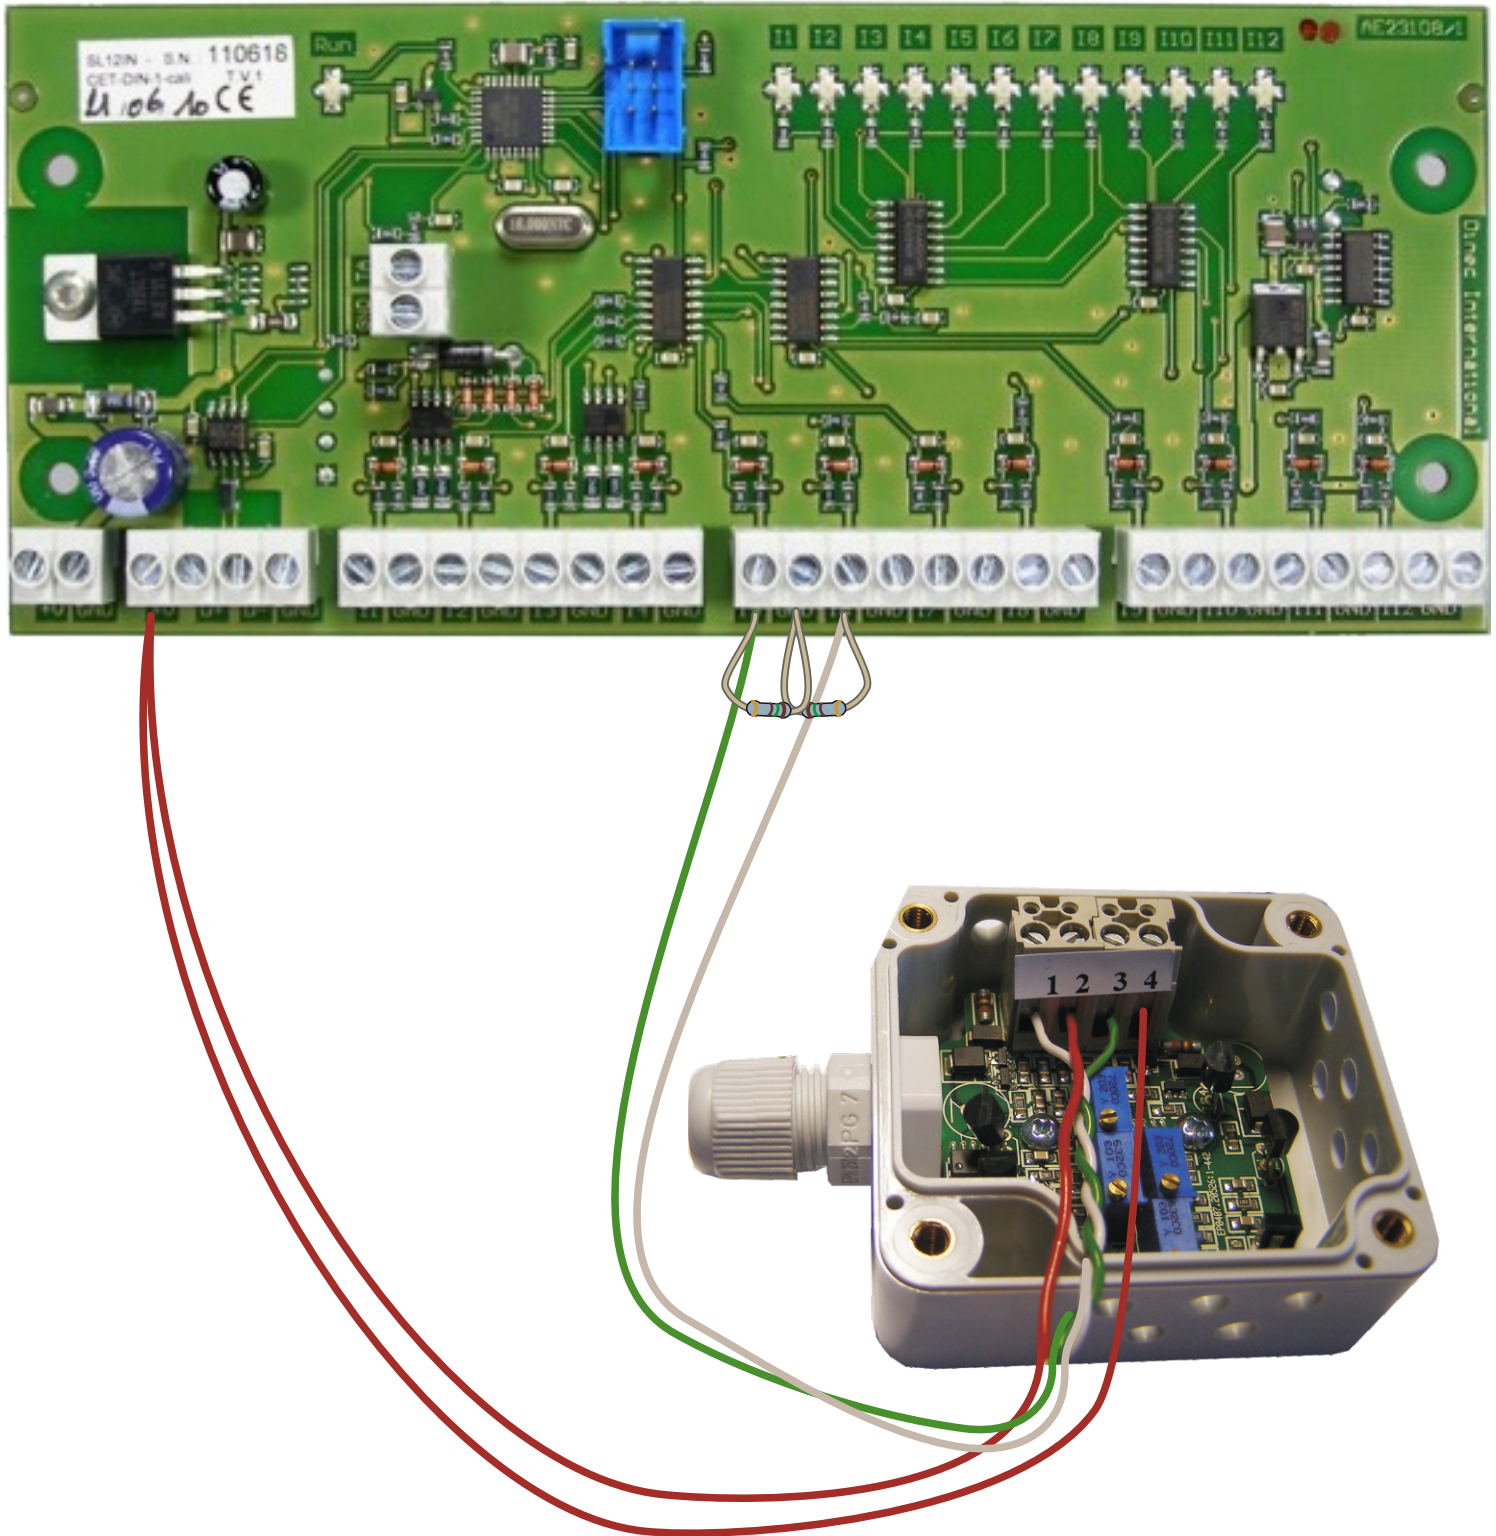

Bemærk at zone 5-12 skal have modstand monteret